



IMPIANTO ELETTRONICO E DI AUTOMAZIONE PER DEPURATORE INDUSTRIALE ALCOA (BZ)



L' impianto è realizzato in tre zone distinte dall'azienda, ogni zona è gestita in locale da un PCL Allen Bradley, ogni PCL ha un terminale operatore per la gestione dell'impianto e per la visualizzazione degli stati d'allarme. I PCL comunicano per mezzo di una rete locale DH485.

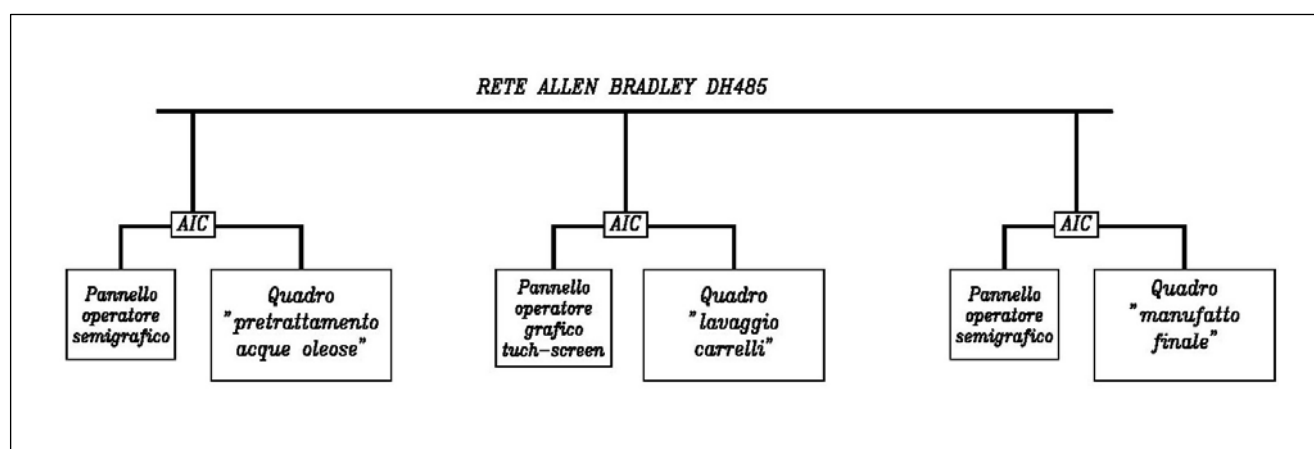

Tutti i quadri sono in resina con porta trasparente

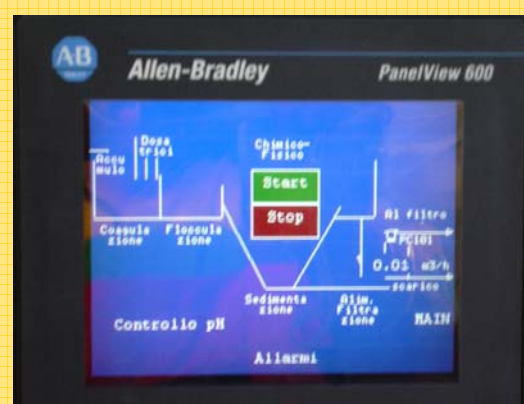

Terminale operatore di tipo: touch-screen